

**Raccordo per tubi multistrato
per riscaldamento e condizionamento** **DARCAL****Serie 679****Funzione**

I raccordi serie 679 sono progettati per l'uso specifico con **tubazioni multistrato**, polimero-alluminio-polimero, per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Gamma prodotti**679**
cromato

Codice	Tubazione (mm)		Coppia* (N·m)
679014	Ø23 p.1,5	Ø14 x 2	30
679024	Ø23 p.1,5	Ø16 x 2	30

* Coppia minima di serraggio

Caratteristiche tecniche**Materiali**

Corpo raccordo:

ottone UNI EN 12164 CW614N

Anello stringitubo:

polimero alta resistenza

Tenute idrauliche:

EPDM

Prestazioni

Fluido d'impiego:

acqua, soluzioni glicolate

Pressione max d'esercizio:

10 bar



Campo di temperatura:

0÷95°C

Utilizzo corretto del raccordo


Preparazione della tubazione

La tubazione deve essere calibrata utilizzando solo il **corrispondente specifico calibratore Caleffi**. **Non è consentito l'uso di altro tipo di calibratori**, neanche quello del fornitore della tubazione

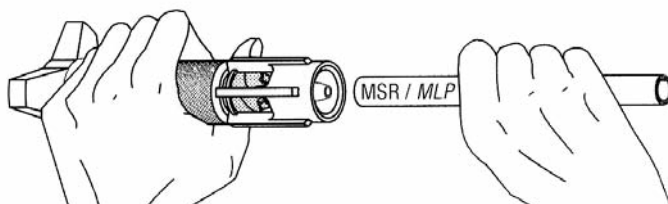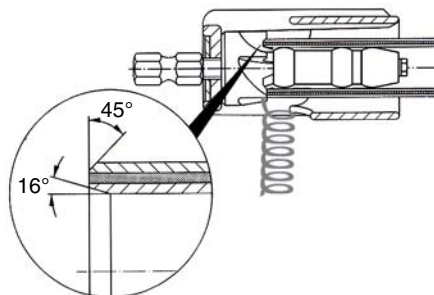

Montaggio raccordo

Dopo l'avvenuta calibrazione, montare i componenti del raccordo secondo il disegno indicato. Effettuare il serraggio della calotta con chiave codice 387100.

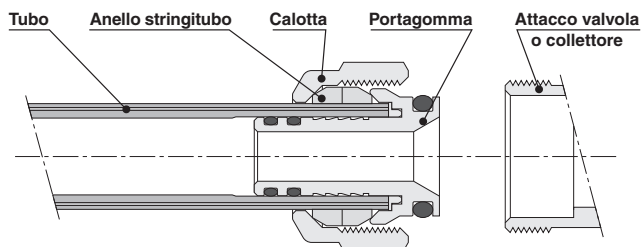

Corretto serraggio

A serraggio avvenuto, l'anello deforma la tubazione come da sezione riportata, senza alterare il profilo degli o-ring e della tubazione nella zona di tenuta idraulica.

