




SERBATOI IN POLIETILENE SERIE PA
POLYETHYLENE STORAGE TANKS PA SERIES

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



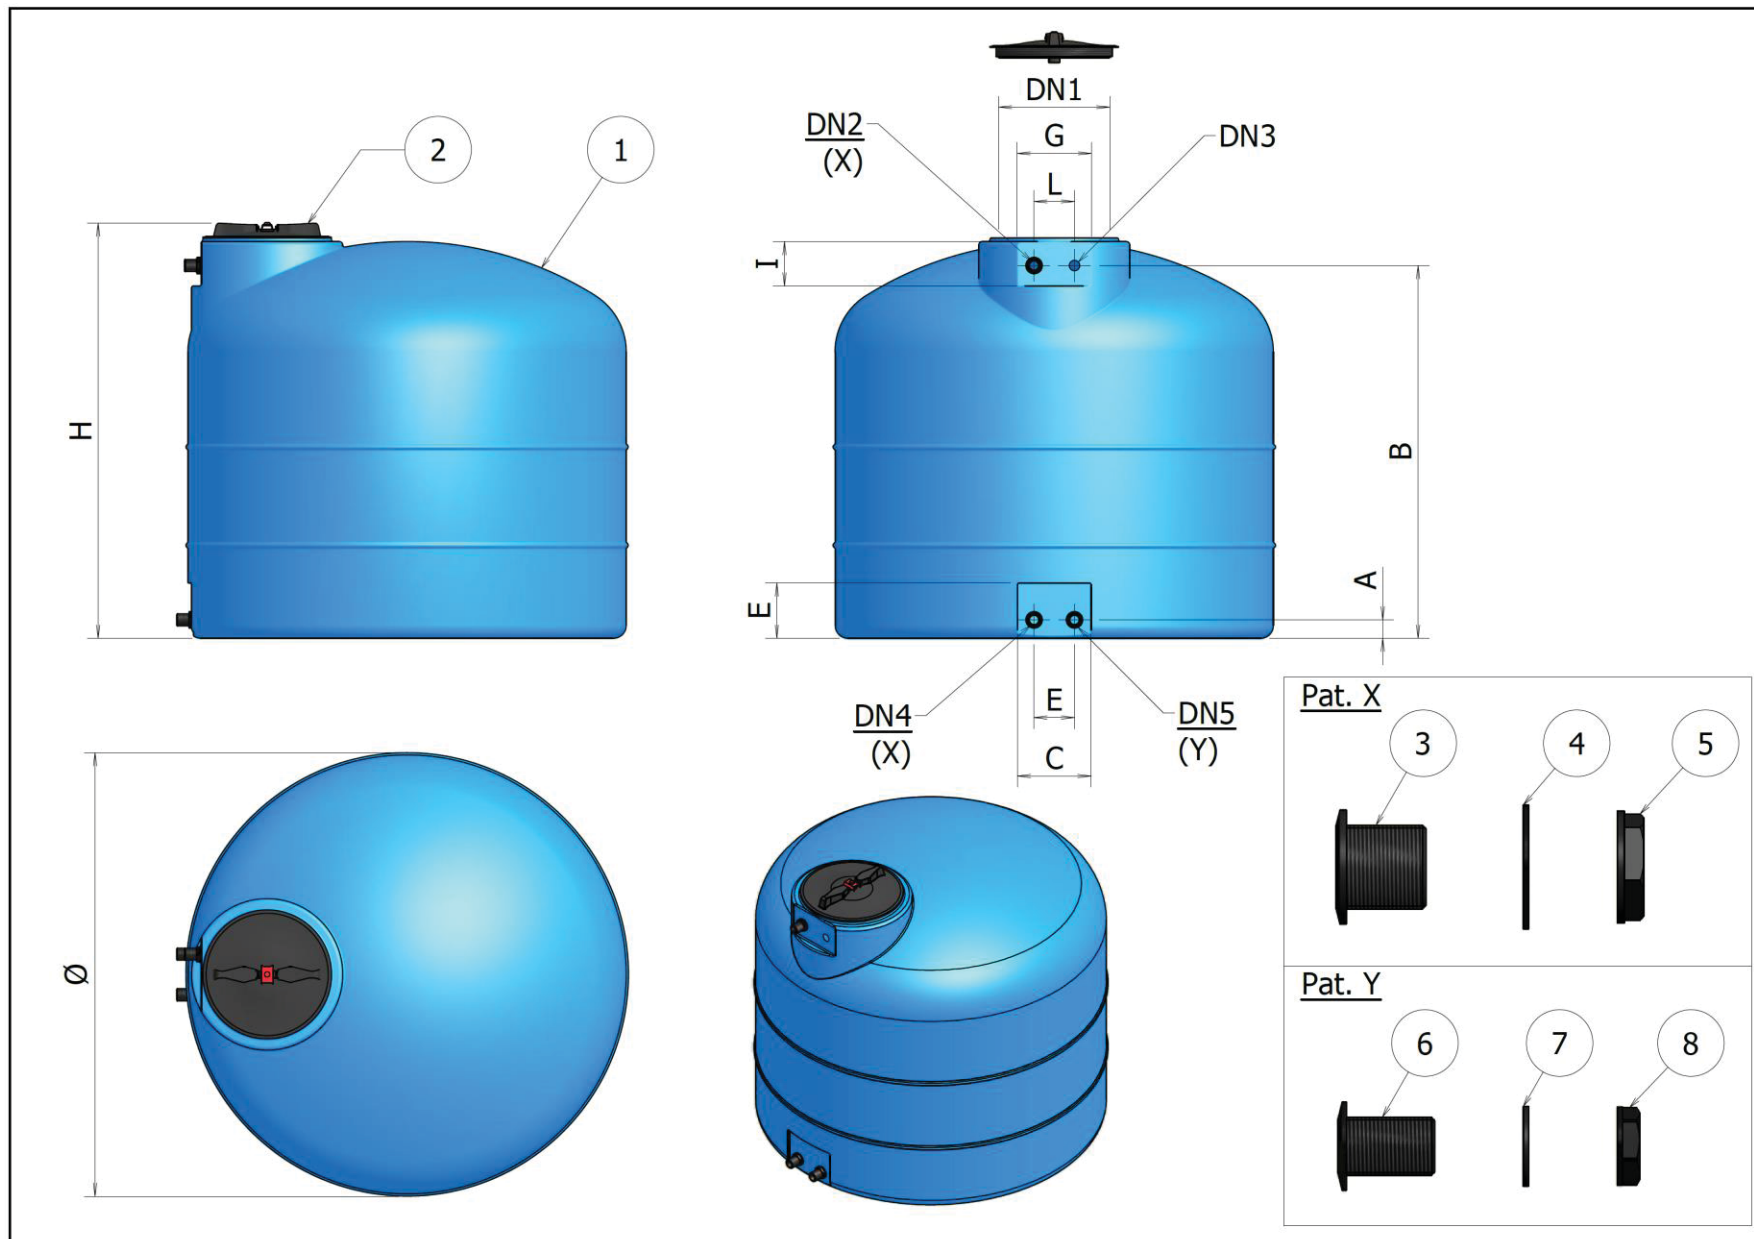


Dati dimensionali / Ratings data sheet

Pos.	Descrizione Description	Modello / Type			
		PA			
	Modello Type	300	500	750	1000
Cod.	Codice Code	A560051	A560055	A560059	A560062
	Capacità Capacity (lt.)	300	500	750	1000
H	Altezza Height (mm)	820	950	1045	1125
Ø	Diámetro Diameter (mm)	770	915	1060	1205
A	Altezza attacchi DN4-DN5 DN4-DN5 connections height (mm)	40	40	45	50
B	Altezza attacchi DN2-DN3 DN2-DN3 connections height (mm)	710	840	940	1010
C	Larghezza nicchia inferiore Lower niche width (mm)	200	200	200	200
E	Altezza nicchia inferiore Lower niche height (mm)	160	150	150	150
F	Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm)	110	110	110	110
G	Larghezza nicchia superiore Upper niche width (mm)	200	200	200	200
I	Altezza nicchia inferiore Upper niche height (mm)	150	150	150	170
L	Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm)	110	110	110	110
DN1	Diámetro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	200	200	200	300
DN2	Attacco troppopieno Overflow connection	1"	1"	1"1/4	1"1/4
DN3	Diámetro innesco gallegiante Coupling float switch diameter (mm)	28	28	28	28
DN4	Prelievo idrico Water supply	1"	1"	1"1/4	1"1/4
DN5	Scarico Drain	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
3	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
4	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	2	2
5	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
6	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
7	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	1	1
8	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene Multiple tank side by side installation

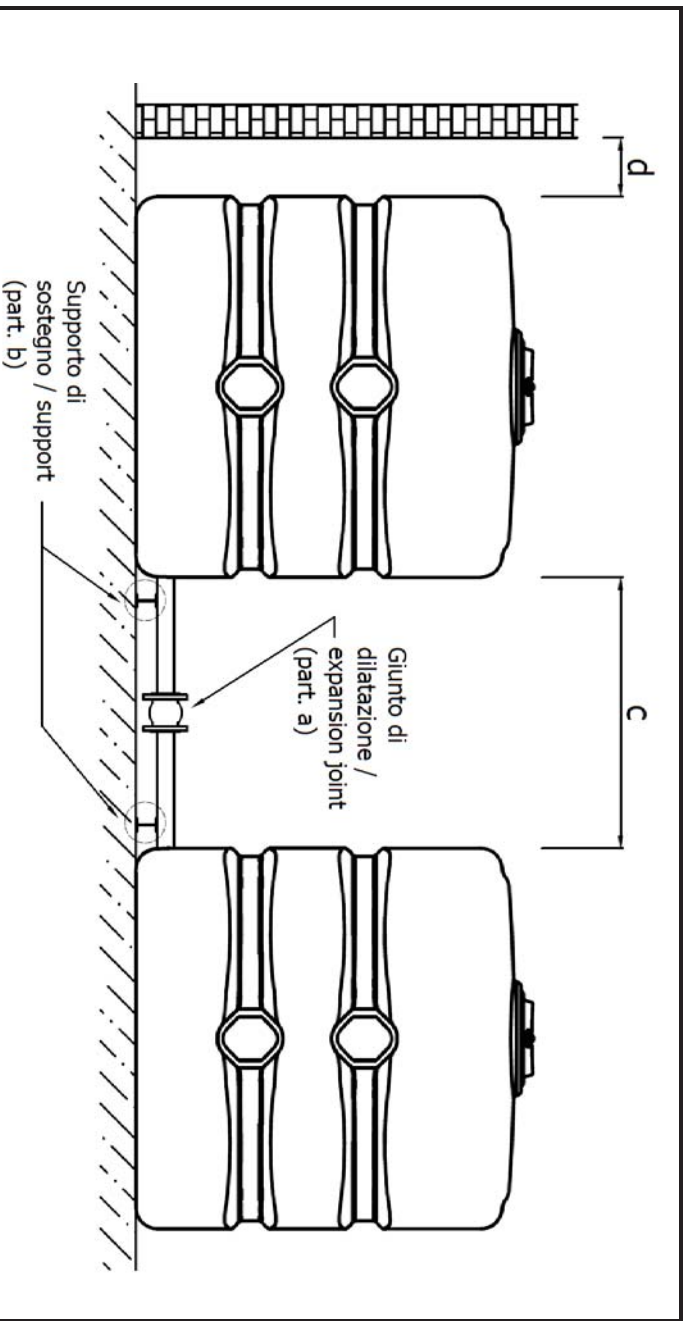

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).