


# Codice Dianflex: 411-36082


## Regolazione orologio - Clock setting

Tenere premuto per 3 sec.  
Hold down for 3 sec.

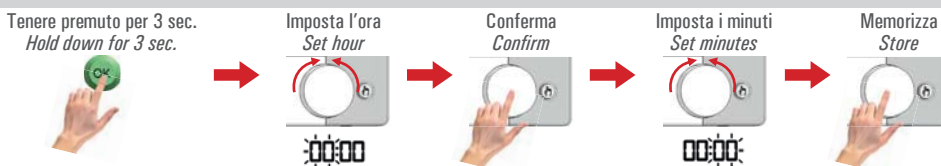


## Impostazione temperatura desiderata - Setpoint temperature setting


Impostazione temperatura di Comfort - Comfort temperature set

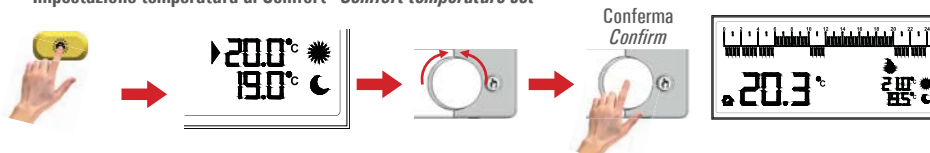

Impostazione temperatura di Riduzione - Economy temperature set

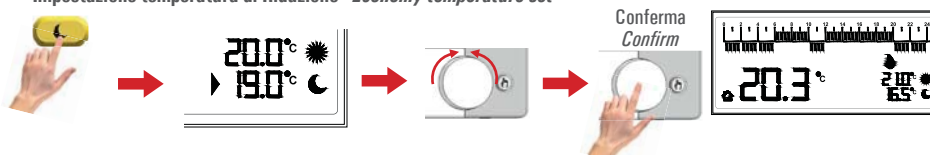

## Impostazione programma orario - Schedule programming

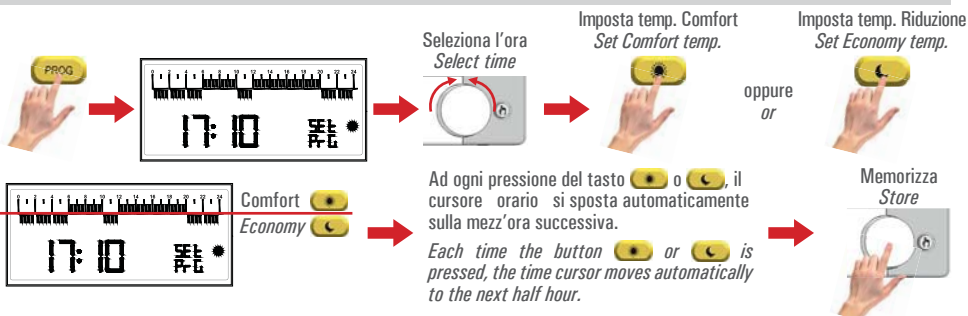

## GARANZIA - WARRANTY

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/EC nonché il documento sulla politica di garanzia del costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.


*In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right to change technical data and features without prior notice. The consumer is guaranteed against any lack of conformity according to the European Directive 1999/44/EC as well as to the manufacturer's document about the warranty policy. The full text of warranty is available on request from the seller.*

WIST02980ASE 035416 271020

# freetime evo

Cronotermostato Giornaliero  
Daily Programmable Thermostat

**seitron**  
Innovation Technology

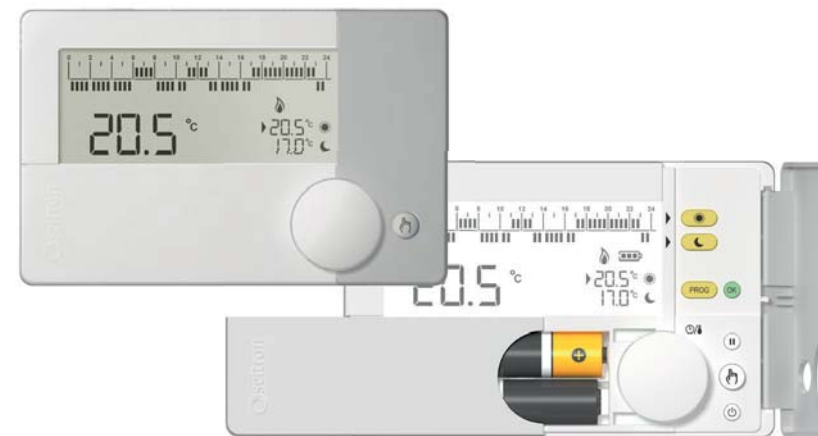

Guida Veloce / Quick Guide

## Caratteristiche Tecniche - Technical features

Cronotermostato da parete  
Display con retroilluminazione  
Alimentazione a batterie (2x1,5V size AA)  
Durata batterie maggiore di 3 anni  
Portata contatti relè 5(1)A 250V ~ SPDT  
Gamma di regolazione +5.0..+40.0 °C  
Sensore interno o sonda remota (opzionale)  
Modalità funzionamento riscaldamento / raffreddamento  
Programmazione giornaliera o manuale  
Funzione Antigelo  
Funzione Pausa / Vacanza  
Offset  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  su sensore interno / sensore remoto  
**Regolazione Tempo Proporzionale Integrativa TPI classe IV direttiva ERP**  
Grado di Protezione IP 30  
Classe del software: A  
Dimensioni 134x86x36 mm

Wall mounted programmable thermostat  
Display with backlight  
Battery power supply (2x1,5V size AA)  
More than 3 years of battery life  
Relay contacts ratings 5(1)A 250V ~ SPDT  
Temperature regulation range +5.0..+40.0 °C  
Internal sensor or remote sensor (optional)  
Heating / cooling operation mode  
Daily or manual programming  
Antifrost function  
Pause / Holiday function  
Internal / External remote sensor offset:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$   
**Time Proportional Integrative regulation TPI class IV directive ERP**  
Protection rating IP 30  
Software class: A  
Size 134x86x36 mm

# ATTENZIONE! - WARNING!

- Prima di effettuare i collegamenti accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- *Before making any connections, make sure the mains power is disconnected.*
- *Device installation and electrical connections must be carried out by qualified personnel and must comply with the laws in force.*


## INSTALLAZIONE - INSTALLATION

- 1** Togliere la tensione elettrica.  
*Cut off mains power.*




- 2** Sganciare e rimuovere il corpo freetime evo, dalla base sottostante, facendo pressione sulle 2 clip presenti sulla parte bassa del cronotermostato e alzando il corpo verso l'alto.

*Unhook and remove the front cover of freetime evo, from its plastic base underneath, applying pressure on the 2 clips located on the bottom side of the programmable thermostat and lifting the cover towards the upper side.*

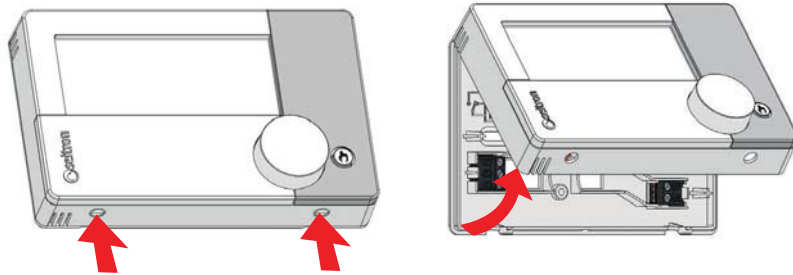

**3**

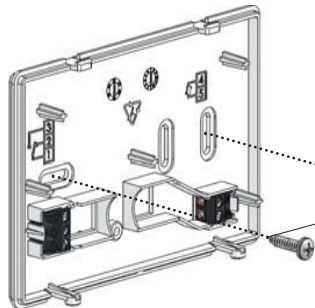


**Fissare a muro** la base del freetime evo utilizzando le viti in dotazione, facendo attenzione a fare passare i cavi nelle apposite feritoie.

*Fix the base of freetime evo to the wall using the provided screws, taking care to pass the wires through the special openings.*

**4**

**Collegare i cavi** per il collegamento alla caldaia, come indicato nell'esempio riportato: **Connect the wires for the boiler connection, as shown on the example:**

- 1:** Comune Caldaia / Common to Boiler  
**3:** Normalmente Aperto Caldaia / Normally open to Boiler  
**4-5:** Sonda temperatura ambiente remota (Opzionale) / Remote room temperature sensor (Optional)

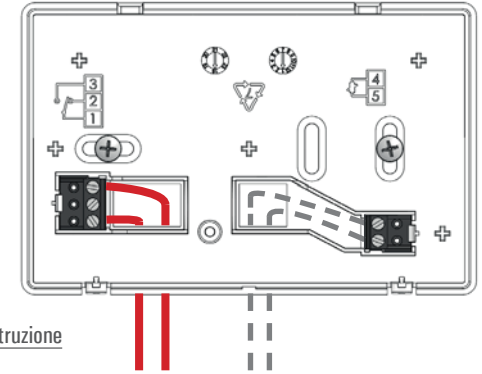


Per le altre modalità di collegamento vedere il manuale istruzione completo

*For more wiring options, see the complete instruction manual*

**5**

**Rimontare** il corpo del freetime evo inserendolo prima, sui ganci presenti sulla parte alta della base (1) e successivamente agganciandola sulle clip in basso (2).

*Place back the plastic case of freetime evo by first hooking it to the upper side of the plastic base (1) and then locking it to the lower side clips (2).*

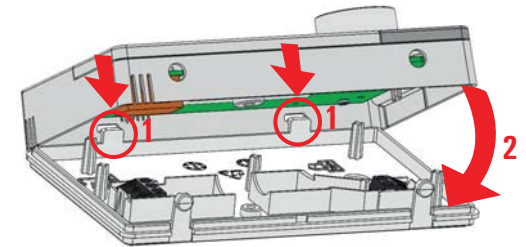


**6**

**Accedere** al vano batterie, facendo scorrere a sinistra lo sportellino.

**Fissare** il corpo del freetime evo alla base tramite la vite in dotazione, che trova sede all'interno del vano batterie.

*Access the battery compartment, by sliding towards left the cover.*

*Fix freetime evo body to the base using the provided screw that has its dedicated hole inside the battery compartment.*

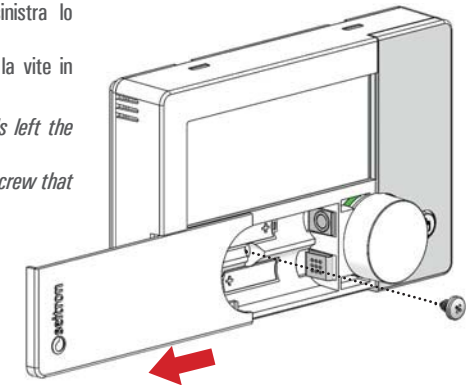

**7**

**Inserire** le batterie nell'apposito vano, rispettando le polarità.

*Insert the batteries in the battery compartment, respecting polarities*

**8**

**Configurare** i principali parametri per la messa in funzione del freetime evo (Ora - Temperatura - Programmazione oraria).  
*Set the main parameters in order to operate freetime evo (Time - Temperature - Schedule Program).*